

医師または薬剤師のみなさまへ

ニフェジピンCR錠「日医工」 を服用される患者さんへお伝えください

本剤は素錠に3層のフィルム（溶出制御層、主薬層、遮光層を）コーティングした4層の構造の徐放剤です。外層の遮光層と主薬層は服用後数分で溶けますが、溶出制御層内（素錠部）の主薬は数時間以上かけて徐々に溶け出します。

つきましては、以下の事項を予め患者さんへお伝えいただきますようお願いいたします。


- ①上記製剤特性のため患者さんの体調や体質により、排便が服用後数時間内であれば糞便中に錠剤の一部が排泄される可能性があること。
- ②服用中に、血圧コントロール不良によると思われる症状を感じた場合、医師または薬剤師に連絡すること。

～裏面もご覧ください～


●患者さんにご指導いただく際に、台紙から1枚ずつはがしてご使用ください。

参考

ニフェジピンCR錠「日医工」 の徐放構造

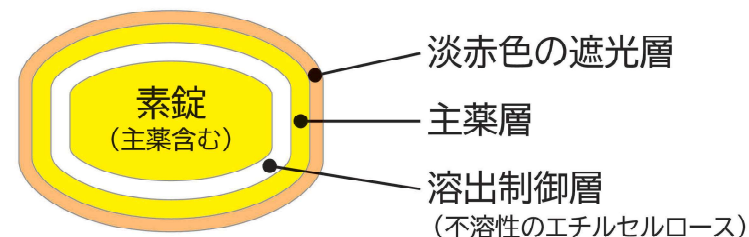

ニフェジピンCR錠「日医工」の徐放機構

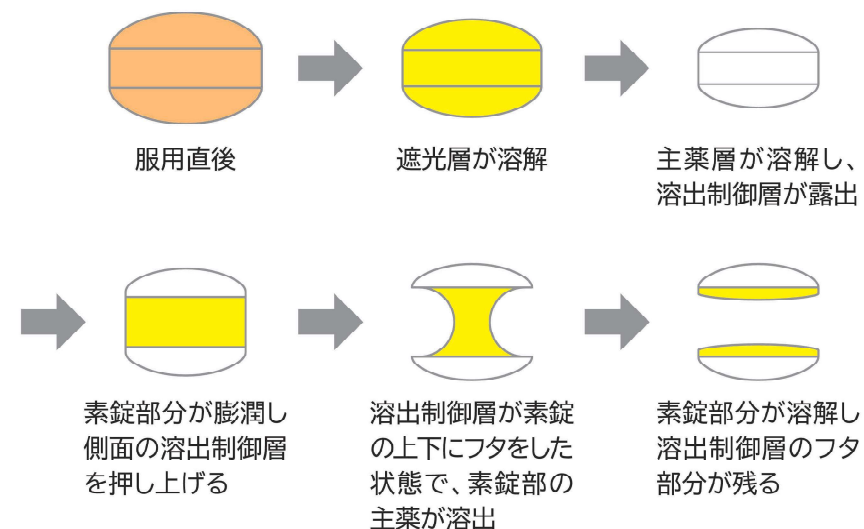

医師または薬剤師のみなさまへ

ニフェジピンCR錠「日医工」 を服用される患者さんへお伝えください

本剤は素錠に3層のフィルム（溶出制御層、主薬層、遮光層を）コーティングした4層の構造の徐放剤です。外層の遮光層と主薬層は服用後数分で溶けますが、溶出制御層内（素錠部）の主薬は数時間以上かけて徐々に溶け出します。

つきましては、以下の事項を予め患者さんへお伝えいただきますようお願いいたします。


- ①上記製剤特性のため患者さんの体調や体質により、排便が服用後数時間内であれば糞便中に錠剤の一部が排泄される可能性があること。
- ②服用中に、血圧コントロール不良によると思われる症状を感じた場合、医師または薬剤師に連絡すること。

～裏面もご覧ください～

●患者さんにご指導いただく際に、台紙から1枚ずつはがしてご使用ください。

参考

ニフェジピンCR錠「日医工」 の徐放構造

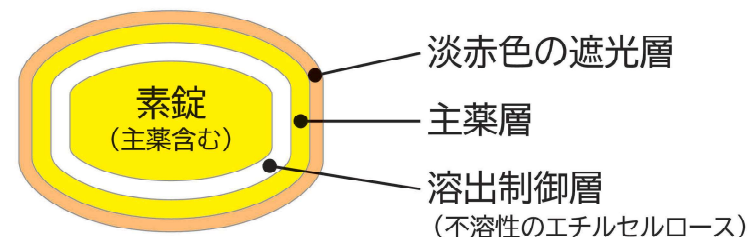

ニフェジピンCR錠「日医工」の徐放機構

