

# ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「日医工」

## 9月ご案内の訂正とお詫び

医療関係者 各位

謹 啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2016年9月発信の「PTPシート材質変更のご案内『ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「日医工」』（File No.20160909b11）」におきまして、PTPシートの材質変更を実施する旨をご案内いたしましたが、変更実施が中止となりました。訂正してお詫びいたします。なお、可変GS1コードの追記のみ実施されますので、開始ロットおよび出荷開始時期等につきましては、下表および弊社ホームページに掲載しております、「可変GS1コード表示開始一覧」をご参照いただきますよう、お願い申し上げます。

このたびの訂正につきまして、ご迷惑をおかけしましたことを、重ねてお詫び申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹 白

記

### ■可変GS1コード表示開始ロットと出荷開始時期

包装規格	統一商品コード	ロット	使用期限	出荷開始時期
PTP100カプセル	376-05091-3	B00400	2019年7月	2016年11月中旬

以上

# PTP シート材質変更のご案内

## ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「日医工」

医療関係者 各位

謹 啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社販売の『ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「日医工」』につきまして、PTP シートの材質を変更いたしましたので下記の通りご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹 白

記

### 1. 変更内容(今回は PTP100 錠についてのご案内です。)


#### ■PTP シート

- ・材質を PP から PVC に変更しました。(写真は省略いたします。)

#### ■個装箱

- ・PTP シート材質変更品を表示しました。
- ・可変 GS1 コードを追記しました。

\* 写真(原寸大ではありません。)

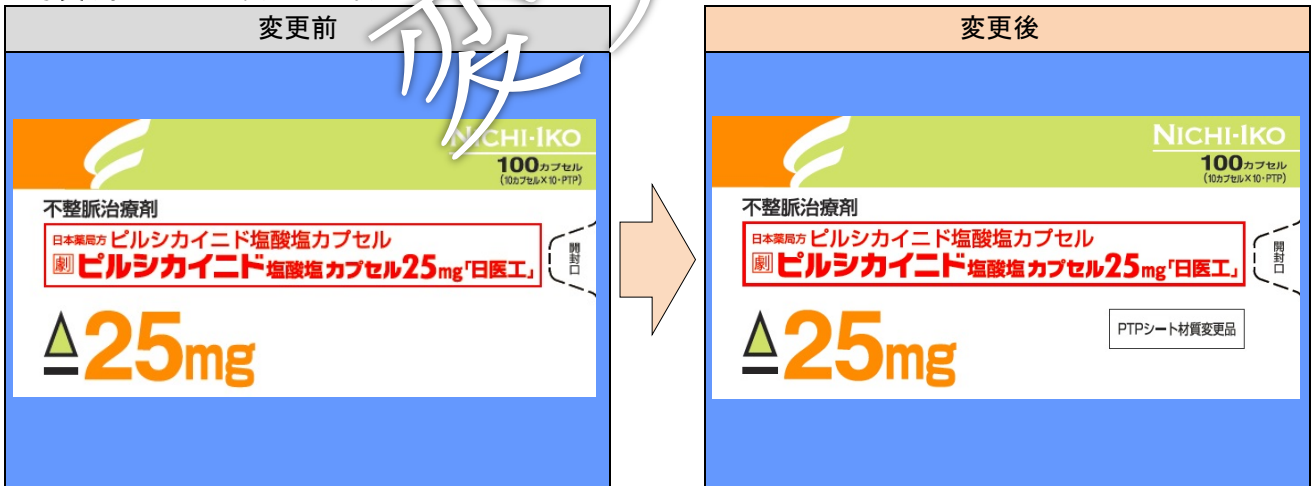

### 2. 変更品の開始ロットおよび出荷時期

包装規格	統一商品コード	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	変更ロット	使用期限	出荷開始時期
PTP100カプセル	376-05091-3	04987376050999	14987376050910	B00400	2019年7月	2016年11月中旬

・流通在庫の関係から予定時期が前後することがありますが、何卒ご了承ください。

以上