

抗悪性腫瘍剤 シスプラチン注10mg・25mg・50mg 「日医工」 包装仕様変更のご案内

医療関係者 各位

謹啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社販売の抗悪性腫瘍剤『シスプラチン注10mg・25mg・50mg「日医工」』につきまして、破瓶防止ならび破瓶時の薬液等の飛散リスク軽減を目的としたバイアル包装仕様に変更しましたので、下記の通りご案内申し上げます。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げますとともに、今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白


記

1. 変更内容

- ・バイアル底部にプロテクター（樹脂台座）を付けました。
- ・バイアルのアルミ栓からプロテクター底部までタックシュリンクを施しました。

■ バイアル包装仕様の変更（写真：シスプラチン注50mg「日医工」）

- ① バイアル底部にプロテクター（樹脂台座）を付けました。
- ② タックシュリンクラベルに変更しました。

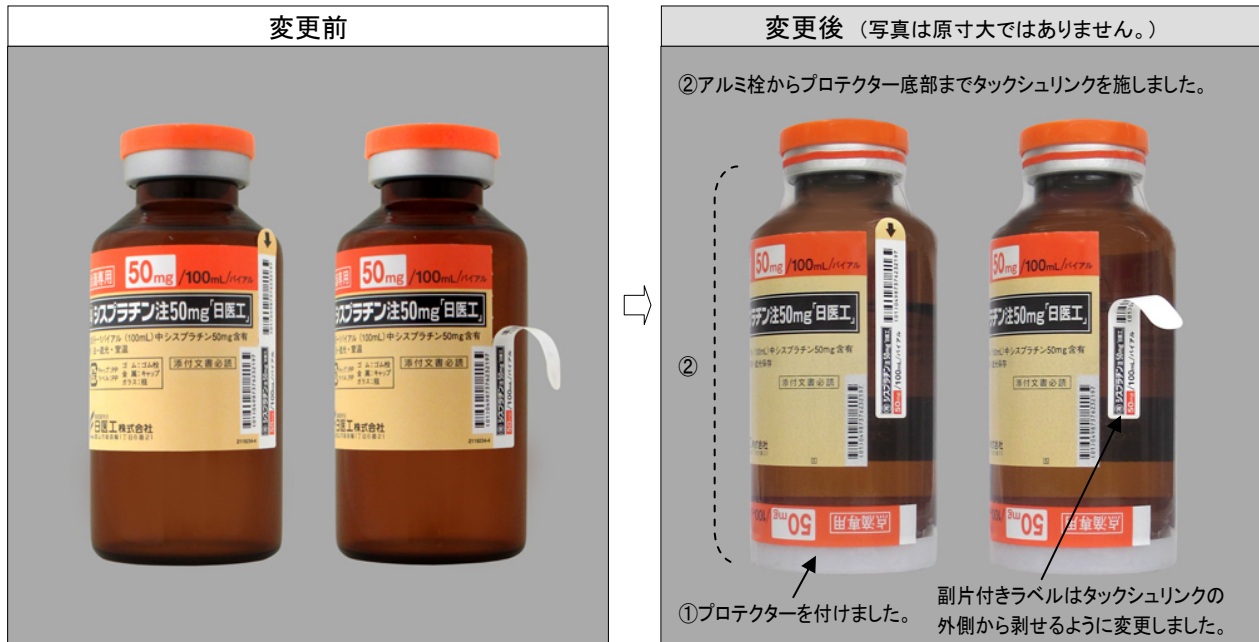

・シスプラチン注 10mg・25mg「日医工」のバイアル包装仕様につきましても、同様に變更いたします。

③ プロテクター装着に伴い、バイアルの高さ（キャップからプロテクターまで）が変更になりました。

（プロテクターの直径は、バイアルの胴径と同じサイズです。）


- ・シスプラチン注 10mg：高さ（旧） 67mm ⇒（新） 72mm（胴径は変更なし：33.0mm）
- ・シスプラチン注 25mg：高さ（旧） 83mm ⇒（新） 87mm（胴径は変更なし：40.5mm）
- ・シスプラチン注 50mg：高さ（旧） 109mm ⇒（新） 117mm（胴径は変更なし：50.5mm）

■ 吊り具の使用例 (写真：シスプラチン注 50mg「日医工」)



■ 個装箱 (写真：正面)

- ・製品規格毎にパッケージデザイン・配色等を変更しました。
- ・廃棄方法の簡略化の対応としまして、ミシン目(正面下部)を追加しました。
- ・個装箱には、包装仕様変更品・パッケージデザイン変更品を表示いたします。

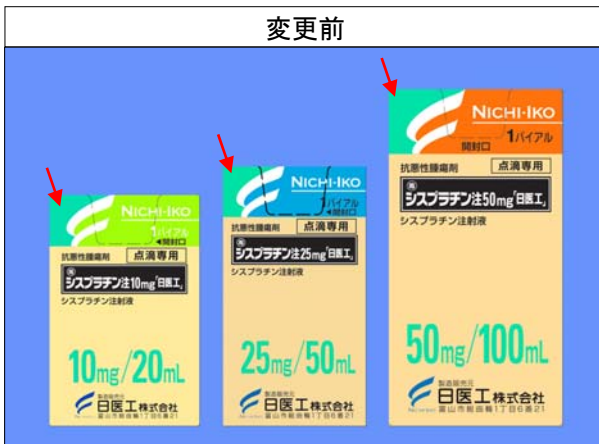

2. 変更品の出荷時期

品名	包装規格	JANコード	変更品ロット(使用期限)	出荷開始時期
シスプラチン注 10mg「日医工」	1 瓶	4987376231916	AP1000 (2017年1月)	2014年6月
シスプラチン注 25mg「日医工」	1 瓶	4987376232012	未定	2014年12月
シスプラチン注 50mg「日医工」	1 瓶	4987376232111	AP2800 (2017年1月)	2014年7月

・流通在庫状況により医療機関様への供給時期が前後する場合がありますので、何卒ご了承下さい。

以上

2/2