

溶出試験

アマルエット配合錠3番「日医工」


溶出試験条件

装置	日本薬局方 溶出試験法 パドル法	液量	900mL	温度	37±0.5°C
----	------------------	----	-------	----	----------

溶出試験結果

<アムロジピン>

回転数	試験液	判定
50rpm	pH1.2	標準製剤及び本品はともに15分以内に平均85%以上溶出した。
	pH5.0	標準製剤の平均溶出率が40%及び85%付近の2時点において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。
	pH6.8	標準製剤が360分における平均溶出率の1/2の平均溶出率を示す適当な時点及び360分において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±12%の範囲にあった。
	水	標準製剤が360分における平均溶出率の1/2の平均溶出率を示す適当な時点及び360分において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±12%の範囲にあった。
100rpm	pH5.0	標準製剤及び本品はともに15分以内に平均85%以上溶出した。
アマルエット配合錠3番「日医工」の有効成分アムロジピンについて、溶出挙動を標準製剤（カデュエット配合錠3番）と比較した結果、上記全ての条件において「生物学的同等性試験ガイドライン」の判定基準に適合した。		

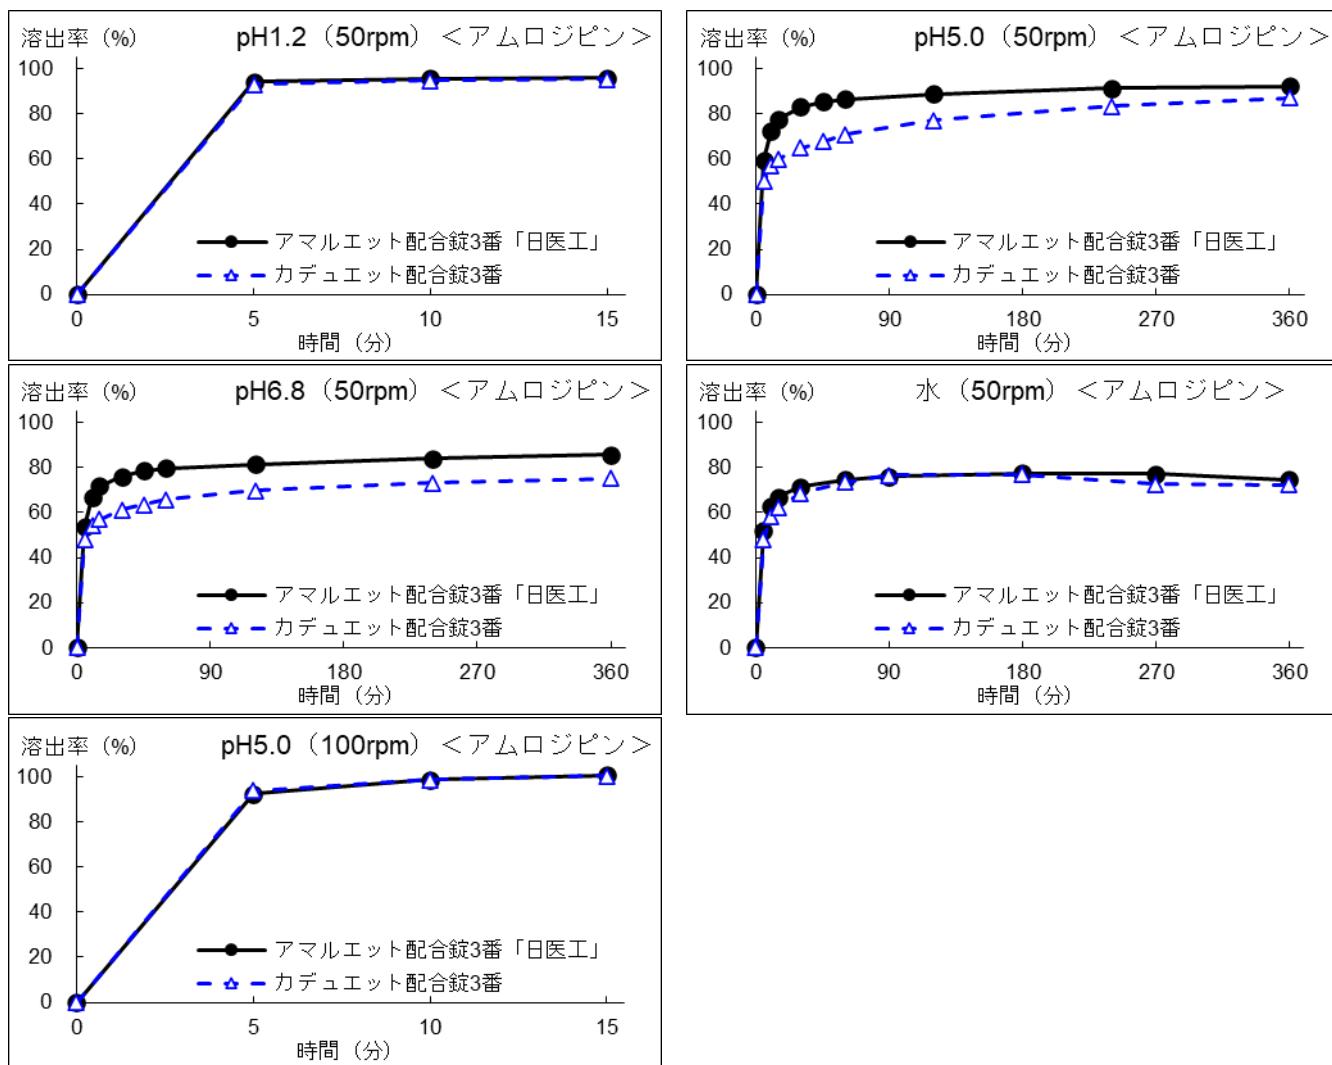

<アトルバスタチン>

回転数	試験液	判定
50rpm	pH1.2	標準製剤の平均溶出率が 60%及び 85%付近の 2 時点において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。
	pH4.0	標準製剤の平均溶出率が 40%及び 85%付近の 2 時点において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。
	pH6.8	標準製剤が 360 分における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点及び 360 分において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±12%の範囲にあった。
	水	標準製剤の平均溶出率が 40%及び 85%付近の 2 時点において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。
100rpm	pH4.0	標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。
アマルエット配合錠 3 番「日医工」の有効成分アトルバスタチンについて、溶出挙動を標準製剤（カデュエット配合錠 3 番）と比較した結果、上記全ての条件において「生物学的同等性試験ガイドライン」の判定基準に適合した。		

