

## 抗血小板剤 ニチステート錠100mg 販売名変更（一般名収載）のご案内

医療関係者 各位

謹 啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、販売名変更に係る代替新規申請により、弊社販売の抗血小板剤 **ニチステート錠100mg** の販売名が変更され、2015年6月18日付官報告示にて **テクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」** が薬価収載されましたので、販売名及び各種変更を下記の通りご案内申し上げます。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げますとともに、今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹 白

### 記

#### 1. 販売名変更品


旧販売名	⇒	新販売名
ニチステート錠100mg		テクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」

#### 2. その他の変更内容

##### ■PTPシート・バラ製品ラベル

- ・新販売名を表記し、調剤包装単位用バーコードを追記しました。
- ・PTPシートの材質をPP（ポリプロピレン）からPVC（ポリ塩化ビニル）に変更しました。

\*写真（PTP10錠シート。原寸大ではありません）

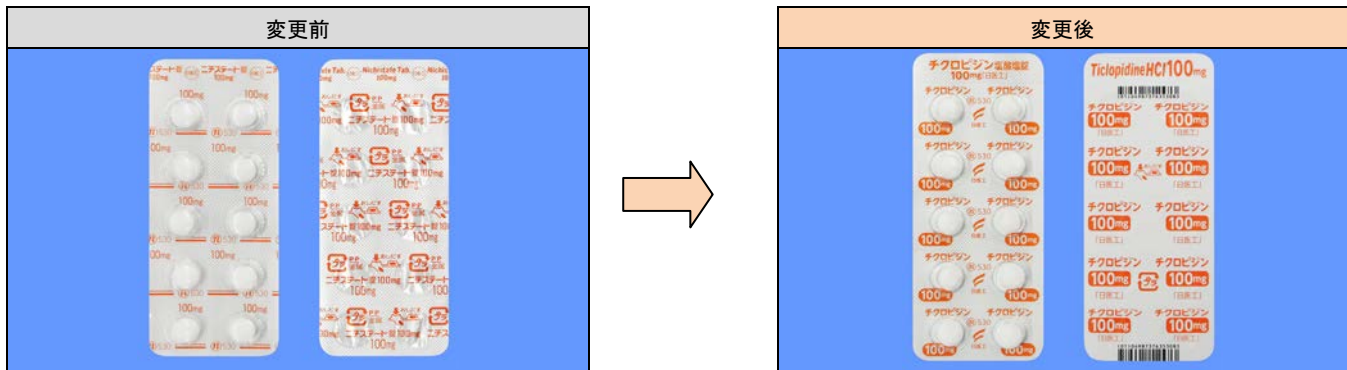

##### ■個装箱

- ・個装箱のサイズを変更しました。（PTP100錠・PTP1000錠。詳しくは下表参照ください）
- ・JANコード削除、日医工ロゴマークの色調など、デザインを変更しました。
- ・開封口表示の位置を変更するなど、包装仕様を変更しました。（バラ1000錠）


##### \*個装箱サイズ

包装規格	変更前		変更後	
	サイズ (mm)	重量 (g)	サイズ (mm)	重量 (g)
PTP100錠	55 × 123 × 50	53.0	55 × 123 × 39	56.2
PTP1000錠	118 × 180 × 105	408.0	118 × 170 × 105	427.0

・以上の変更に伴い、個装箱には包装規格別に次のように表示いたします。（該当項目に○印）

包装規格	販売名変更品	調剤包装単位用 バーコード表示品	パッケージ サイズ変更品	パッケージ・PTPシート デザイン変更品	PTPシート 材質変更品	包装仕様 変更品
PTP100錠	○	○	○	○	○	—
PTP1000錠	○	○	○	○	○	—
バラ1000錠	○	○	—	○（パッケージデザインのみ）	—	○

\*写真（原寸大ではありません）

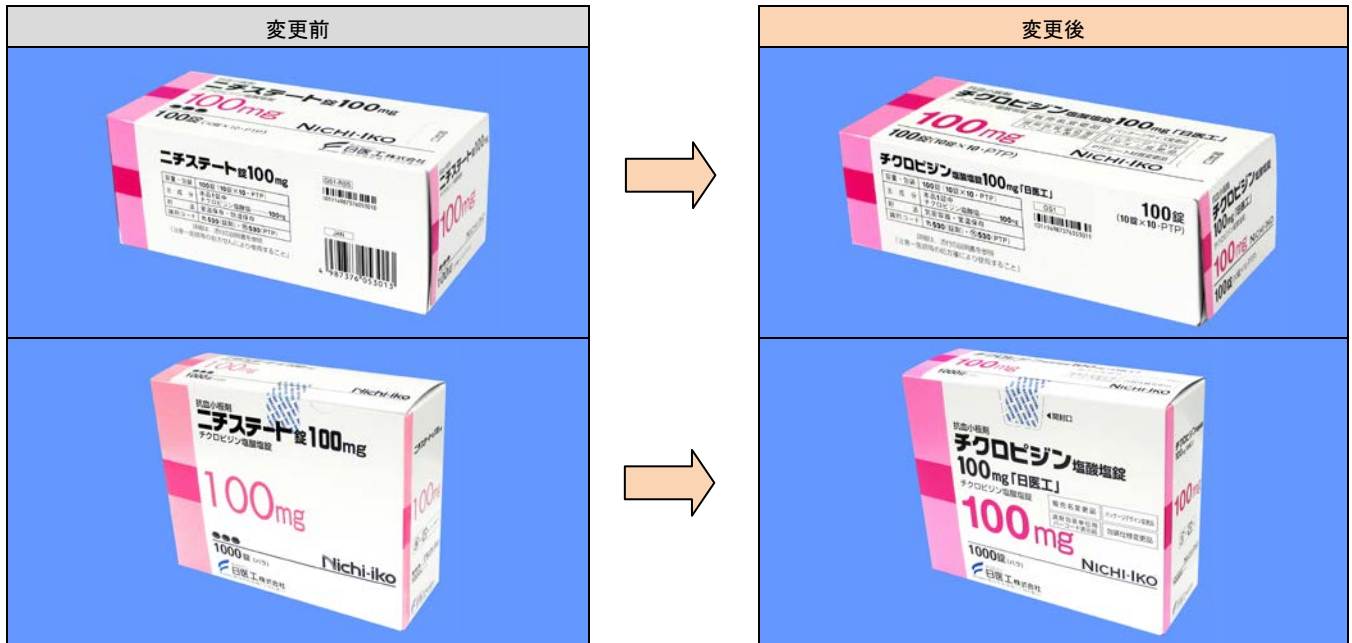

### 3. 変更品の開始ロットと出荷時期

		旧販売名	新販売名	変更ロット (使用期限)	出荷開始時期
販売名		ニステート錠100mg	チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」		
薬価基準収載医薬品コード (YJコード)		3399001F1015 (3399001F1295)	3399001F1015 (3399001F1473)	—	—
統一商品コード	PTP100錠	376-05301-3	376-35301-4	BR1601 (2018年2月)	2015年8月上旬
	PTP1000錠	376-05302-0	376-35302-1	BR1701 (2018年2月)	2015年8月上旬
	バラ1000錠	376-05304-4	376-35304-5	BR1802 (2018年2月)	2015年9月上旬
販売包装単位 コード	PTP100錠	14987376053010	14987376353011	—	—
	PTP1000錠	14987376053027	14987376353028		
	バラ1000錠	14987376053041	14987376353042		
調剤包装単位 コード	PTP100錠	—	04987376353083	—	—
	PTP1000錠	—	04987376353083		
	バラ1000錠	—	04987376353090		


・流通在庫状況により医療機関様への供給時期が前後することがありますので、何卒ご了承ください。

### 4. 旧販売名製品の経過措置満了日：2016年3月31日

※新販売名製品は官報非告示品目（統一名収載品目）であり、旧販売名製品につきましては、一定期間の後、経過措置期限が設定され、その期限日以降は当該医薬品コードの使用は出来なくなります。

### 5. 患者様向けお知らせカードについて

・患者さま向けお知らせカード（1束：10枚）を封入いたします



\*お知らせしました変更ロットに誤記がございましたので、お詫びして訂正いたします。

訂正箇所：チクロピジン塩酸塩錠 100mg「日医工」 全包装規格

変更ロット（誤）BR160⇒（正）BR1601（誤）BR170⇒（正）BR1701（誤）BR180⇒（正）BR1802

以上