



販売元変更に伴う包装変更のご案内

マキサカルシトール静注透析用2.5 μ g「NIG」 マキサカルシトール静注透析用5 μ g「NIG」 マキサカルシトール静注透析用10 μ g「NIG」

この度、『マキサカルシトール静注透析用2.5 μ g「NIG」』『マキサカルシトール静注透析用5 μ g「NIG」』『マキサカルシトール静注透析用10 μ g「NIG」』につきまして、包装を変更いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

2026年1月

記

1 対象製品

マキサカルシトール静注透析用2.5 μ g「NIG」 10アンプル
マキサカルシトール静注透析用5 μ g「NIG」 10アンプル
マキサカルシトール静注透析用10 μ g「NIG」 10アンプル

■製造販売業者等

変更前	変更後
販売／武田薬品工業株式会社 発売元／日医工株式会社 製造販売元／日医工岐阜工場株式会社	販売元／日医工株式会社 製造販売元／日医工岐阜工場株式会社

2 お知らせ表示

販売元変更品 個装箱変更品

3 変更開始製造番号と出荷予定時期

製品名	包装規格	統一商品コード 販売包装単位コード	製造番号 (使用期限)	出荷予定時期
マキサカルシトール静注透析用 2.5 μ g「NIG」	10アンプル	376-79932-4 14987376799321	HG0837 (2028年10月)	2026年2月
マキサカルシトール静注透析用 5 μ g「NIG」	10アンプル	376-79942-3 14987376799420	HH0042 (2028年11月)	2026年2月
マキサカルシトール静注透析用 10 μ g「NIG」	10アンプル	376-79952-2 14987376799529	HH0043 [※] (2029年3月)	2026年6月 [※]


・流通在庫の関係から出荷予定時期が前後することがありますが、何卒ご了承ください。

※製造番号・使用期限および出荷予定時期が確定しました。(2026/5/27更新)

4 変更内容


■ ロンドレーション

- ・ 製品名の印字を廃止しました。

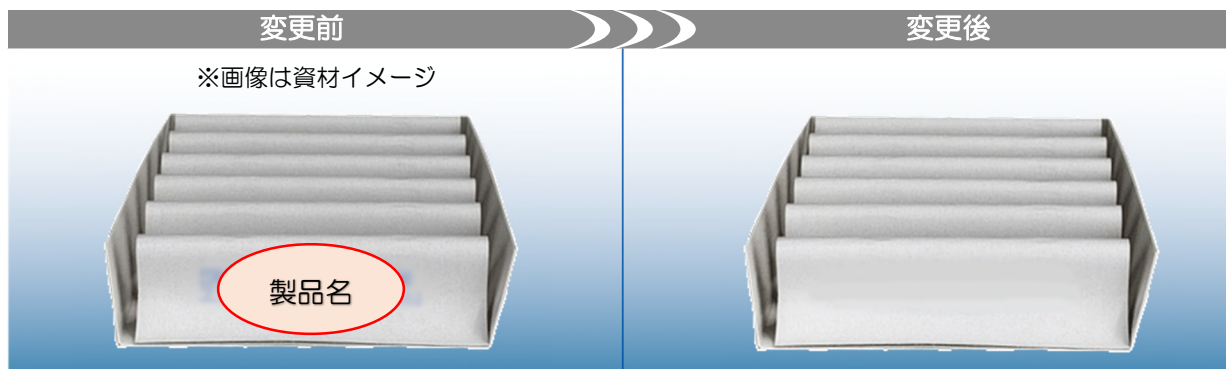

■ 個装箱

- ・ 製造販売業者等の表示を変更しました。
- ・ 開封口の形状を変更しました。

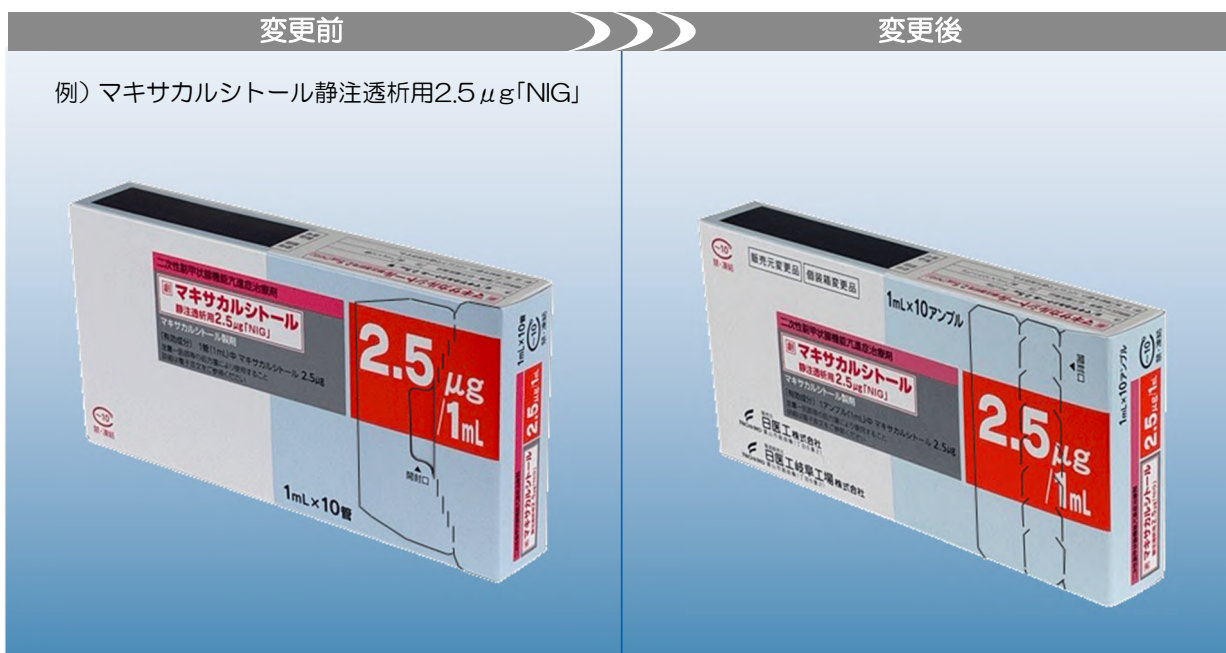

以上